



SCHEMAT GŁÓWNY
OŚW. ZEWN.

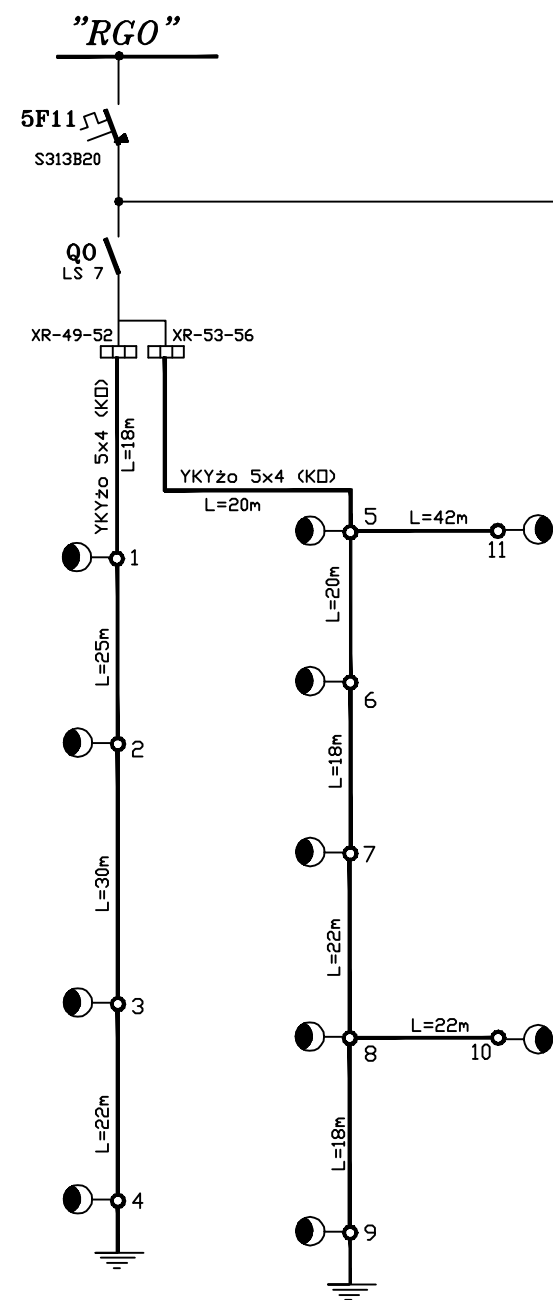

SCHEMAT STEROW.
OŚW. TERENU

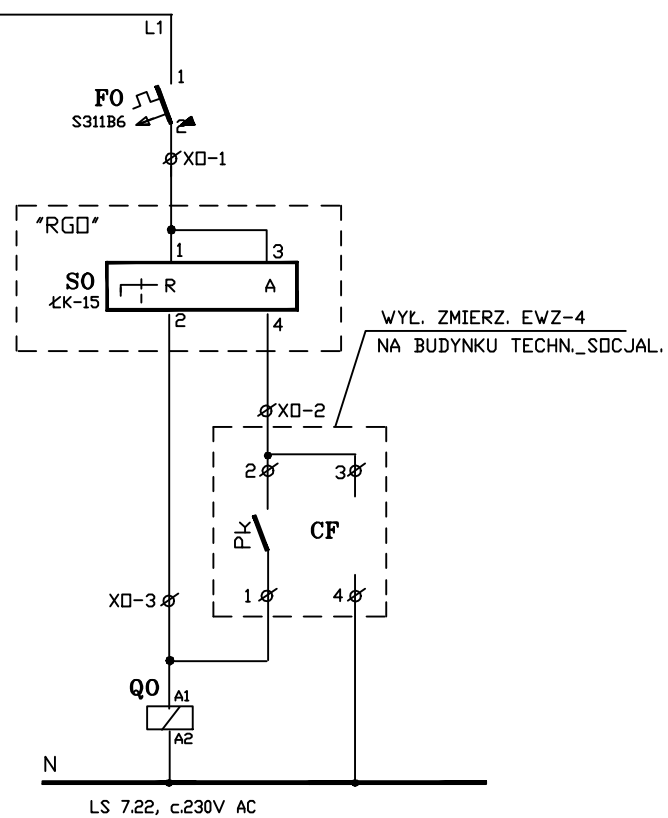

UKŁAD SIECIOWY
TN-S

OZNACZENIA:

- — OPRAWA TYPU OZPS-70 "MESKO" Z LAMPĄ SODOWĄ 70W/230V MOCOWANA NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM PARKOWYM S-50C (Elektromontaż Rzeszów)

UWAGA:

OŚWIETLЕНИЕ ZEWNĘTRZNE ZASILANE I STEROWANE JEST Z ROZDZIELNICY "RGO"

BPBK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	
Temat (obiekt) OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTYNÓW			Branża ELEKTRYCZNA	Stadium P.B.W.
Nazwa rysunku SCHEMAT STEROWANIA OŚWIETLeniem ZEWNĘTRZNYM			Skala —	Data 08.2008r.
Inwestor Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A			Nr rysunku	E-9