


SCHEMAT ZASILANIA PPZEPOMPOWNI
P18 –WOJTYNIOÓW, GM BLIŻYN

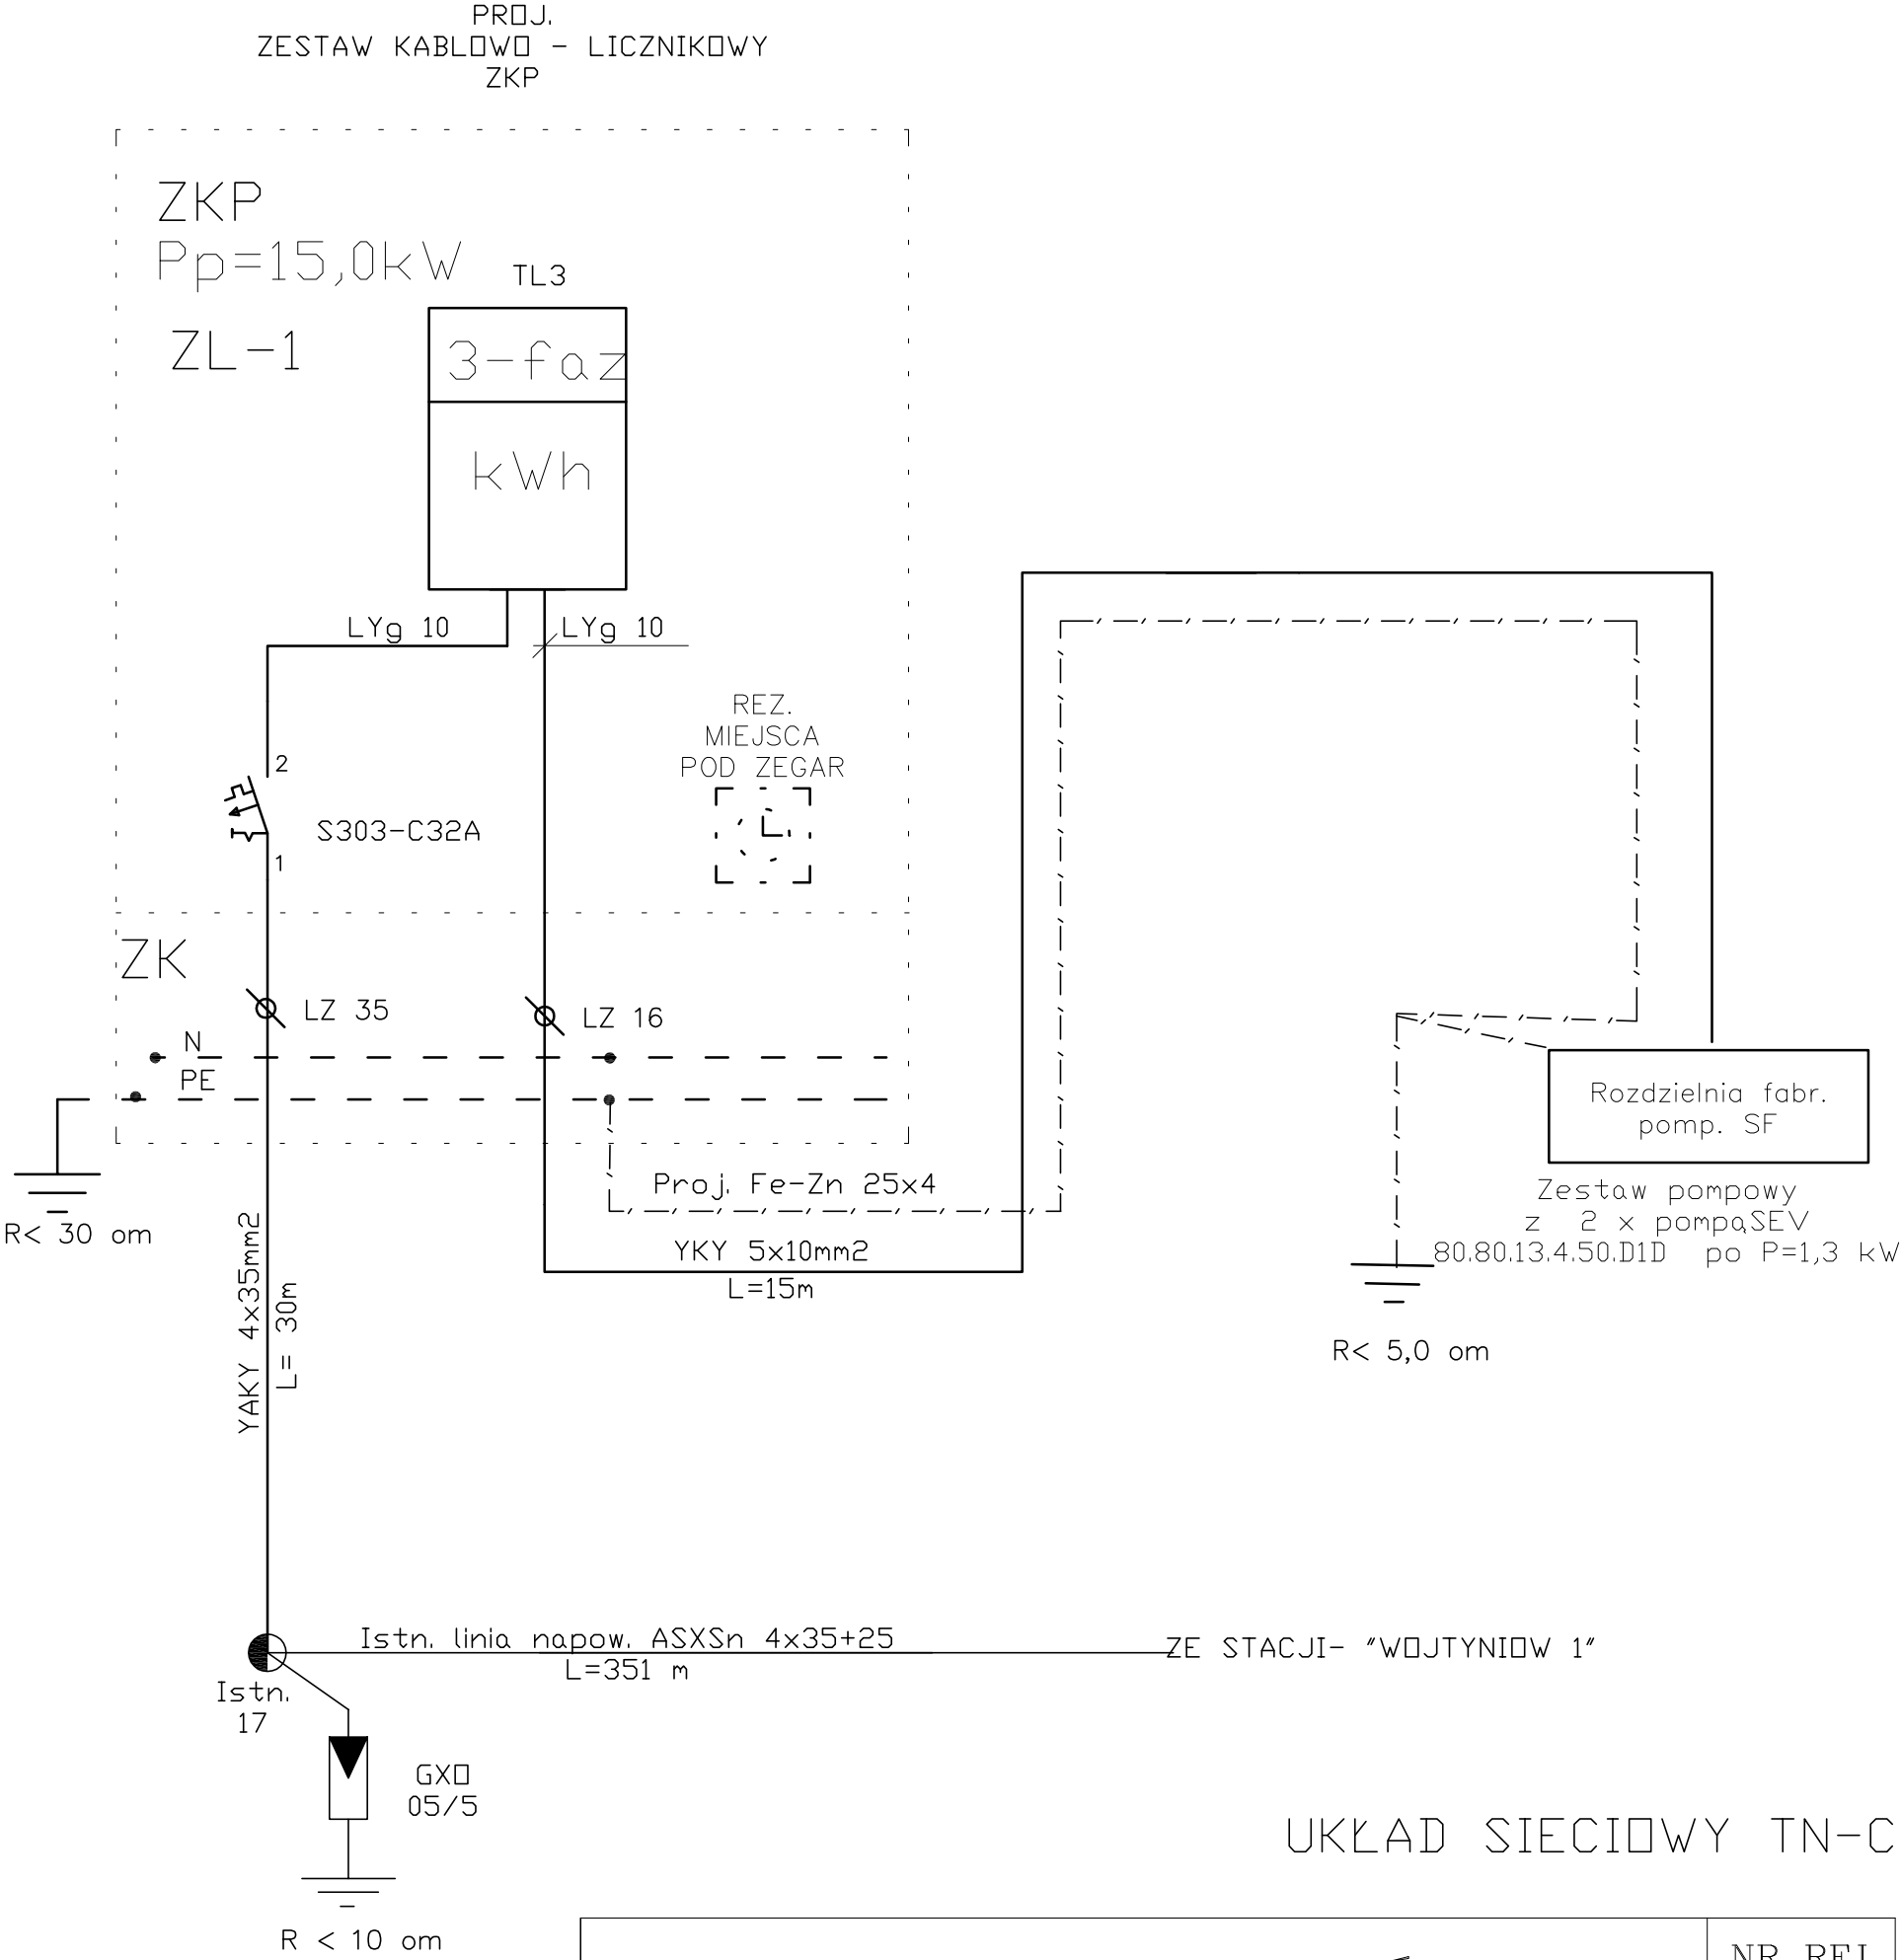

UWAGA :

- SZAFĘ SF MONTOWAĆ NA
FUNDAMENCIE BETONOWYM PRZY
GRANICY DZIAŁKI /OGRODZENIA

BIURO PROJEKTÓW Budownictwa Komunalnego S.A. Kielce					NR REJ. KL 45/04
PRACOWNIA		ZP-9		OBIEKT: Proj.oczyszczalni ścieków w m.Wojtynów,wraz z kan.sanit. w m.Bliżyn i Wojtynów, Etap I Pompownia ścieków P-18	SKALA
IMIĘ I NAZWISKO		Nr upraw.	PODPIS	DATA	
Projekt.	inż. F. Relidzyński	99/K1/75		09-08	
					POW. M ²
					NR RYS.
Sprawdz.	inż. J. Grudniewski	KL-274/94		09-08	3
					PRZEDMIOT RYSUNKU: Schemat zasilania przepompowni ścieków P18