


ZABEZPIECZENIE OBWODU STEROW. KONTROLA NAPIĘCIA	ZABEZPIECZENIE TERMICZNE, TEMPERATUROWE WILGOCIOWE	SYCHOBIEG	STEROWANIE MIESZADŁA AQUA-JeT 9M3 ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCY		SYGNAŁY DO STEROWNIKA		
			STEROWANIE RĘCZNE MIEJSCOWE	STEROWANIE Z KOMPUTERA	PRACA	AWARIA	WYBÓR STEROWANIA GOTOWOŚĆ

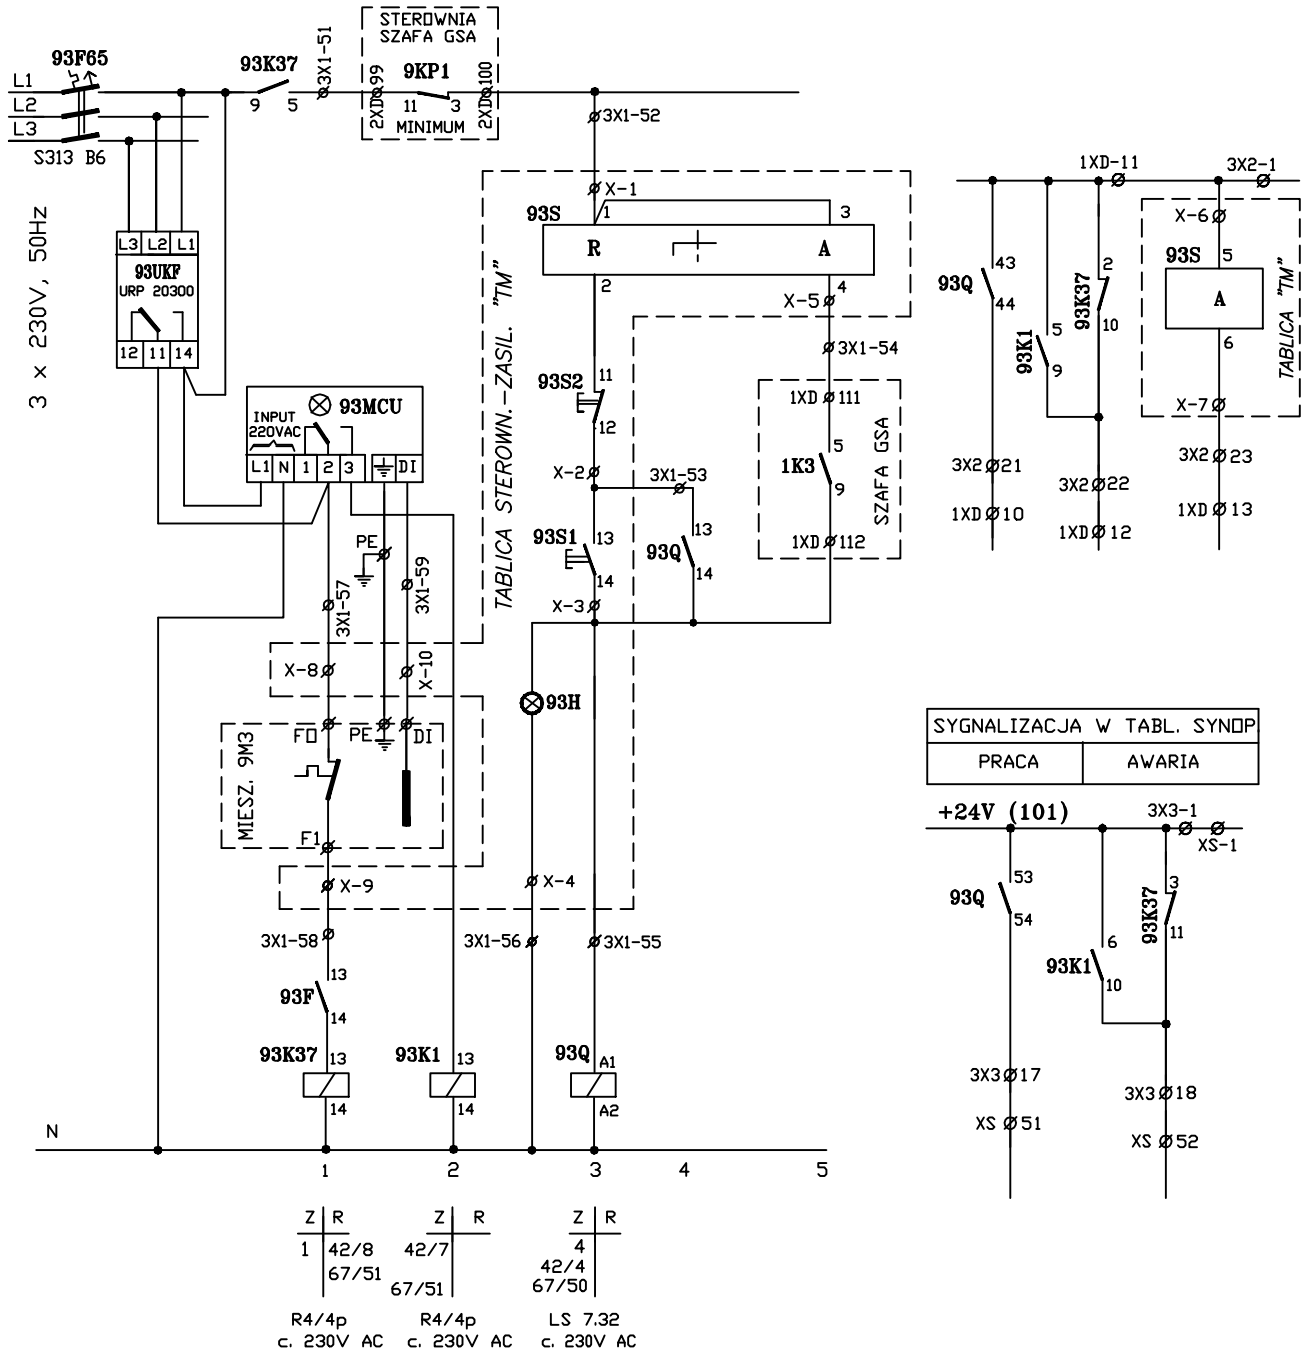

BPBK SA ul. Św. Leonarda 18 25-953 Kielce	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	inż. Henryk Burzyński	Wa-25/92	<i>[Signature]</i>
	Sprawdził	inż. Wojciech Szymański	Wa-446/94	<i>[Signature]</i>
Temat (obiekt)	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WOJTNYNIÓW		Branża ELEKTRYCZNA	Stadium P.B.W.
Nazwa rysunku	SCHEMAT STEROWANIA AQUA-JeTa 9M3		Skala —	Data 08.2008r.
Inwestor	Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79A		Nr rysunku	<b>E-25</b>