


# WYLOT DO RZEKI KAMIENNA

- RZUT

1:50

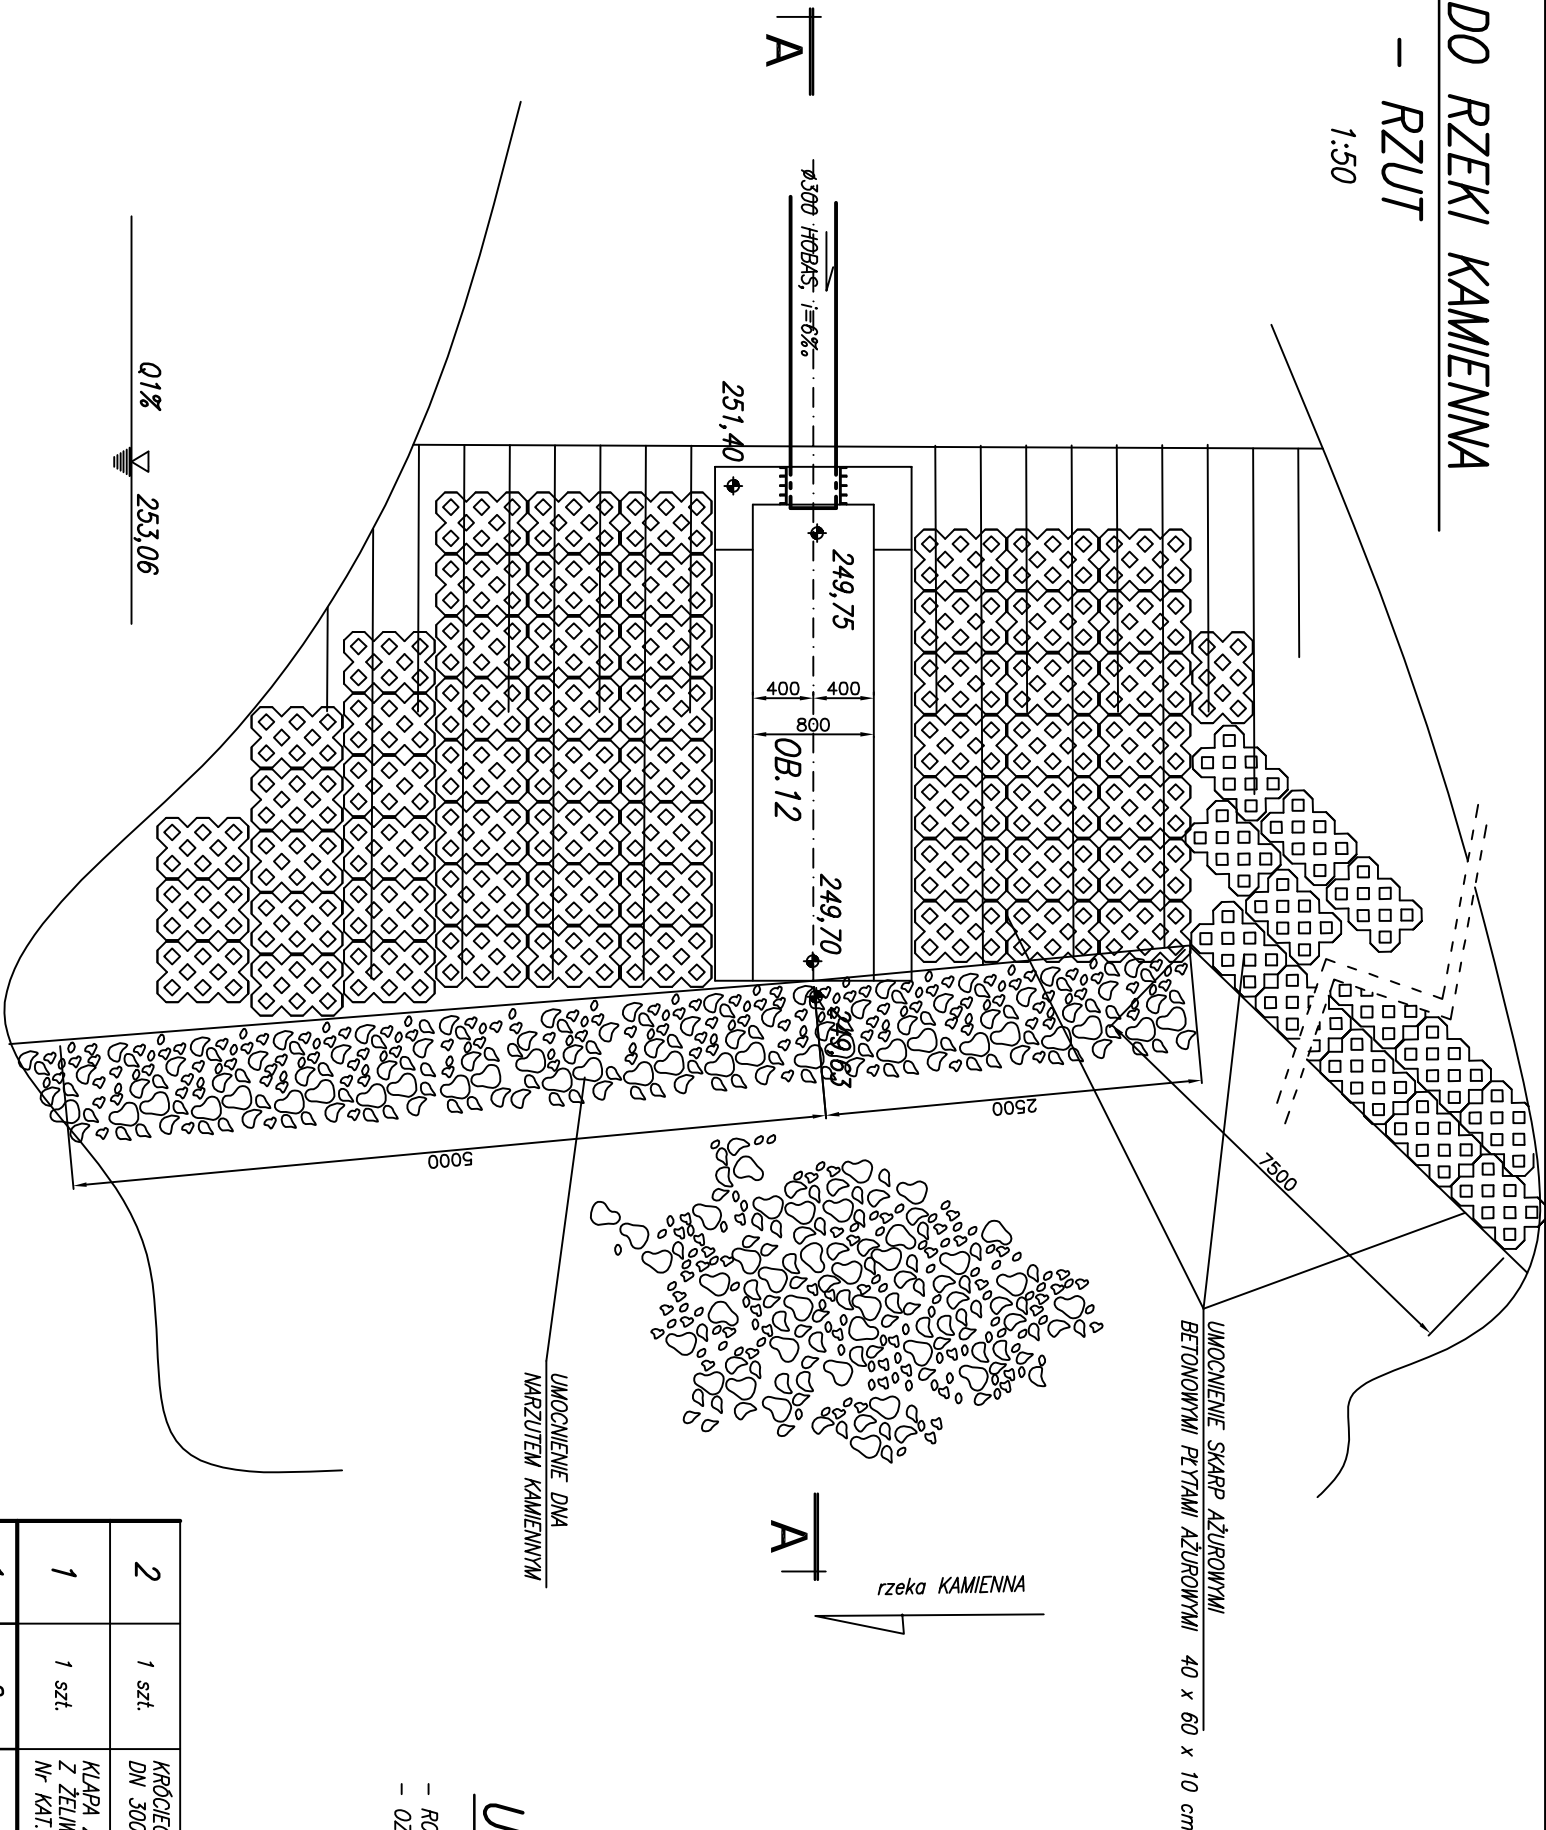

UMAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PRYSUNKAMI: T-16,
- OZNACZONO; PT-PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RURY STALOWEJ
- TP3-TYPOWE PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RURY PUC/PEHD

2	1 szt.	KROCIEC JEDNOKOŁN. Z KOŁNIERZEM SZTYMNYM DN 300, PN 10 HOBAS	HOBAS POLSKA		
1	1 szt.	KŁAPA ZWROTNA DN 300 Z KOŁNIERZEM PN 10 Z ŻELAZA SZAREGO GG 250 EPOKSYDOMAŁA Nr KAT. 9930	PROD. F. A. HAWLE Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy	34,0	34,0
1	2	3	4	5	6
POZ.	ILOŚĆ szt.	WYSZCZEGÓLNIENIE	NORMA KATALOG	JEDN.	CALK.
				CIEŻAR w kg	

<b>BPBK SA.</b> <b>ul. Św. Leonarda</b> <b>25-953 Kielce</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Imię i Nazwisko</b>	
	<b>Gł. Projektant</b>		
	<b>Projektował</b>	<b>mgr inż. K. Wróblewski</b>	
	<b>Opracował</b>	<b>tech. Robert Gers</b>	
	<b>Sprawdził</b>	<b>mgr inż. Jerzy Sznojder</b>	
<b>Temat (obiekt)</b>  <b>OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WOJTNIOWIE</b>			
	<b>Brana</b>		<b>Stadium</b>
	<b>technologiczna</b>		<b>budowlano – wykonawczy</b>
	<b>Skala</b>		<b>Data</b>
	<b>1:50</b>		<b>08.2005</b>
<b>Zamawiający</b> <b>GMINA BILŻYŃ</b> <b>26-120 Bilżyn, ul. Kościuski 79A</b>	<b>Nr rysunku</b>  <b>TT-14</b>		